


Installation d'alarme incendie

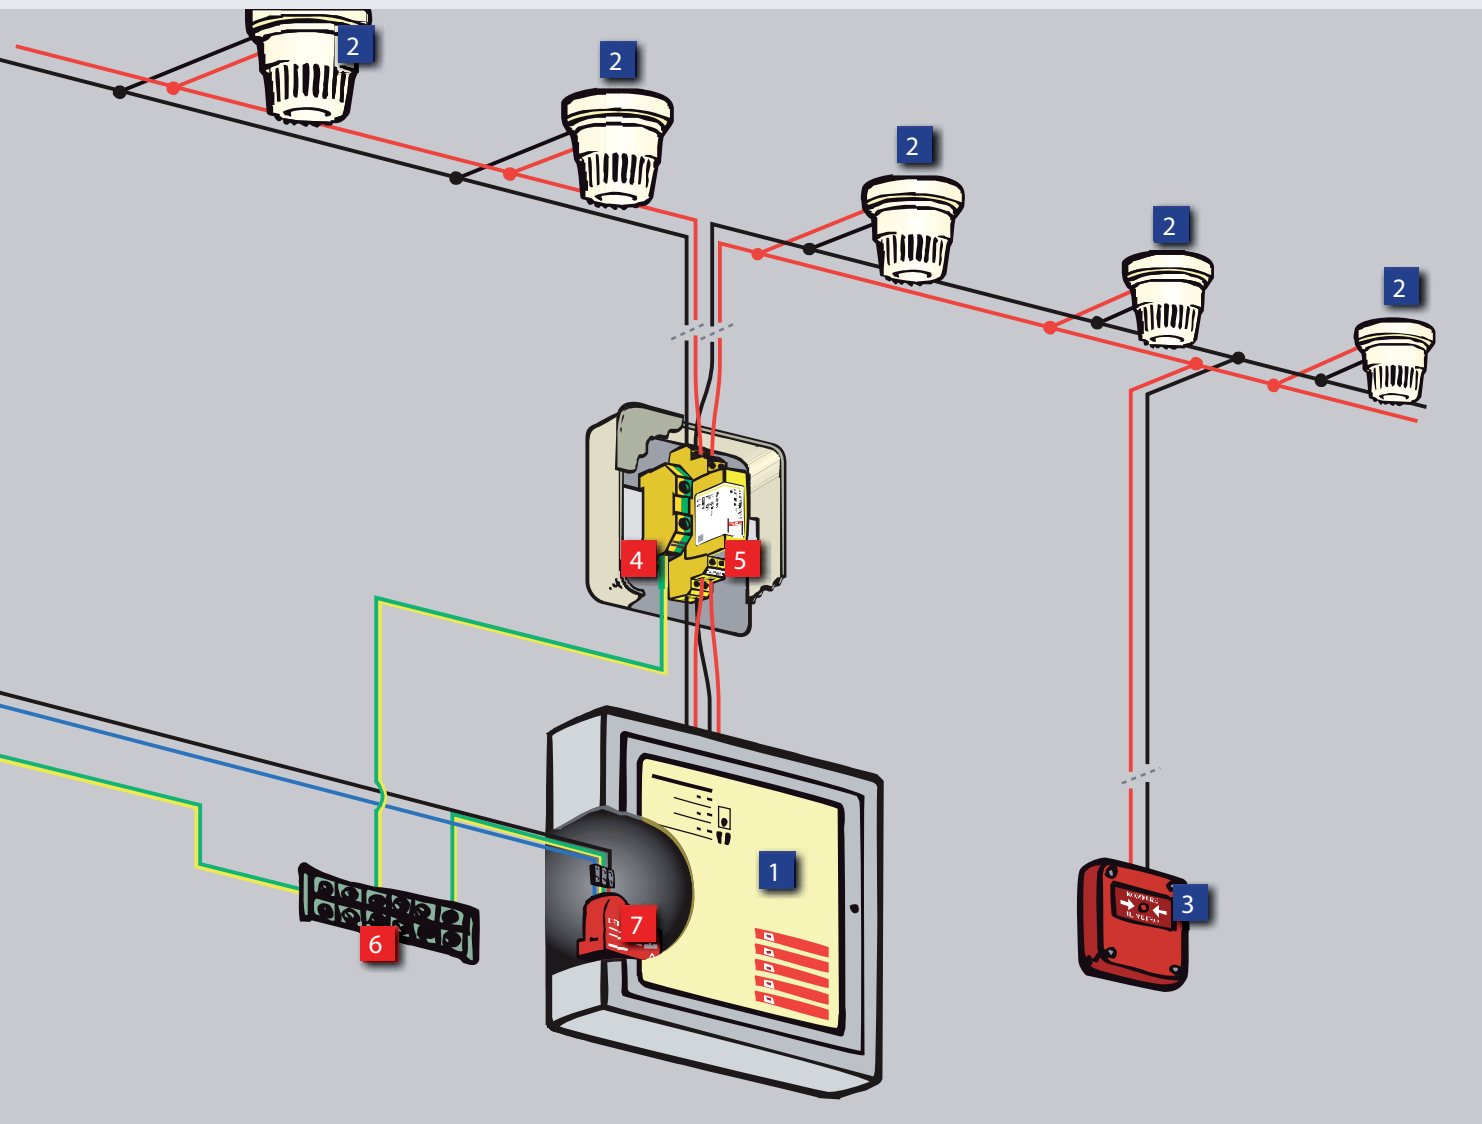

Description	Réf.
1 Centrale électronique d'alarme incendie	
2 Détecteur de fumée	
3 Bouton d'arrêt d'urgence	
4 Borne de protection : SLK	910 099
5 Parafoudre combiné BLITZDUCTOR® BXTU ML4 BD 0-180*	• embase : BXT BAS 920 300 • module de protection : BXTU ML4 BD 0-180 920 349
6 Barre d'équilibrage de potentiel : PAS 6RK OH	563 105
7 Parafoudre de type 3 : DEHNflex M 255	924 396

* Information indicative. Dépend de la tension moyenne de fonctionnement de la boucle.